

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

DIRECCION CABLEGRAFICA
PRWRA

DIRECCION TELEX AC
385714

APARTADO 4267
00936

Núm. *2368*
15 de mayo de 1978 1:20 p.m.
Fecha: *15 de mayo de 1978 1:20 p.m.*

Aprobado: Reinaldo Paniagua Díez
Secretario de Estado

MANUAL DE NORMAS DE
DISTRIBUCION RESIDENCIAL
SOTERRADA

Por: *Lambert D. Llanusa*
Secretaria Auxiliar de Estado

REVISION DE PATRONES

Certifico que los patrones aquí incluidos son copia
fiel y exacta de originales.

APROBADO:

Pedro R. Vázquez
Pedro R. Vázquez
Director Ejecutivo

MANUAL DE DISTRIBUCION RESIDENCIAL SOTERRADA

Patrones de Construcción Revisados

- | | |
|--------------|------------|
| 1. URD - 2 A | Página 2 A |
| 2. URD - 3 A | Página 3 A |
| 3. URD - 16 | Página 16 |
| 4. URD - 17 | Página 17 |

PATRONES DE DISTRIBUCION RESIDENCIAL SOTERRADA

PATRON
NUM.
URD - 2 A

ITEM NO.	QTY
A	3
B	3
C	1
D	2
E	2
F	3 PIE
G	40 PIE
H	15
I	1
J	1
K	5
L	1
M	2

The drawing also includes several notes: 'VEA NOTE 2' pointing to component L, 'VEA NOTE 4' pointing to component J, and 'VEA NOTE 1-3' pointing to component K. The assembly is shown with various mechanical details like bolts, washers, and structural supports. The top of the assembly has a small dome-shaped structure, and the bottom is mounted on a base. The drawing is oriented vertically, with the shaft running from top to bottom."/>

- 1- PARA SELLAR LOS TUBOS
VEA PATRONES URD 6, 7 & 8.
- 2- TERMINACIONES PREFABRICADAS
APROBADAS POR AFF PARA APLICACION
ESPECIFICA
- 3- CONECTE A TIERRA EL TOPE DEL
TUBO DE METAL.
- 4- CONECTE EL CONDUCTOR NEUTRAL
DIRECTAMENTE AL NEUTRAL
SOTERRADO Y A TIERRA.


FECHA Mayo 19, 1975
SOMETIDO [Signature]
APROBADO [Signature]
DIBUJADO _____

AUTORIDAD DE LAS FUENTES FLUVIALES DE PUERTO RICO
DISTRIBUCION Y SERVICIOS
PATRONES DE DISTRIBUCION RESIDENCIAL SOTERRADA

**TITULO: DETALLE QUE MUESTRA EL ARREGLO TIPICO
DE UN REGISTRO DE TIRO DE CONCRETO
Y UNIDAD SECCIONADORA**

**PATRON
NUM.
URD-16**

PAGINA NUM. 16

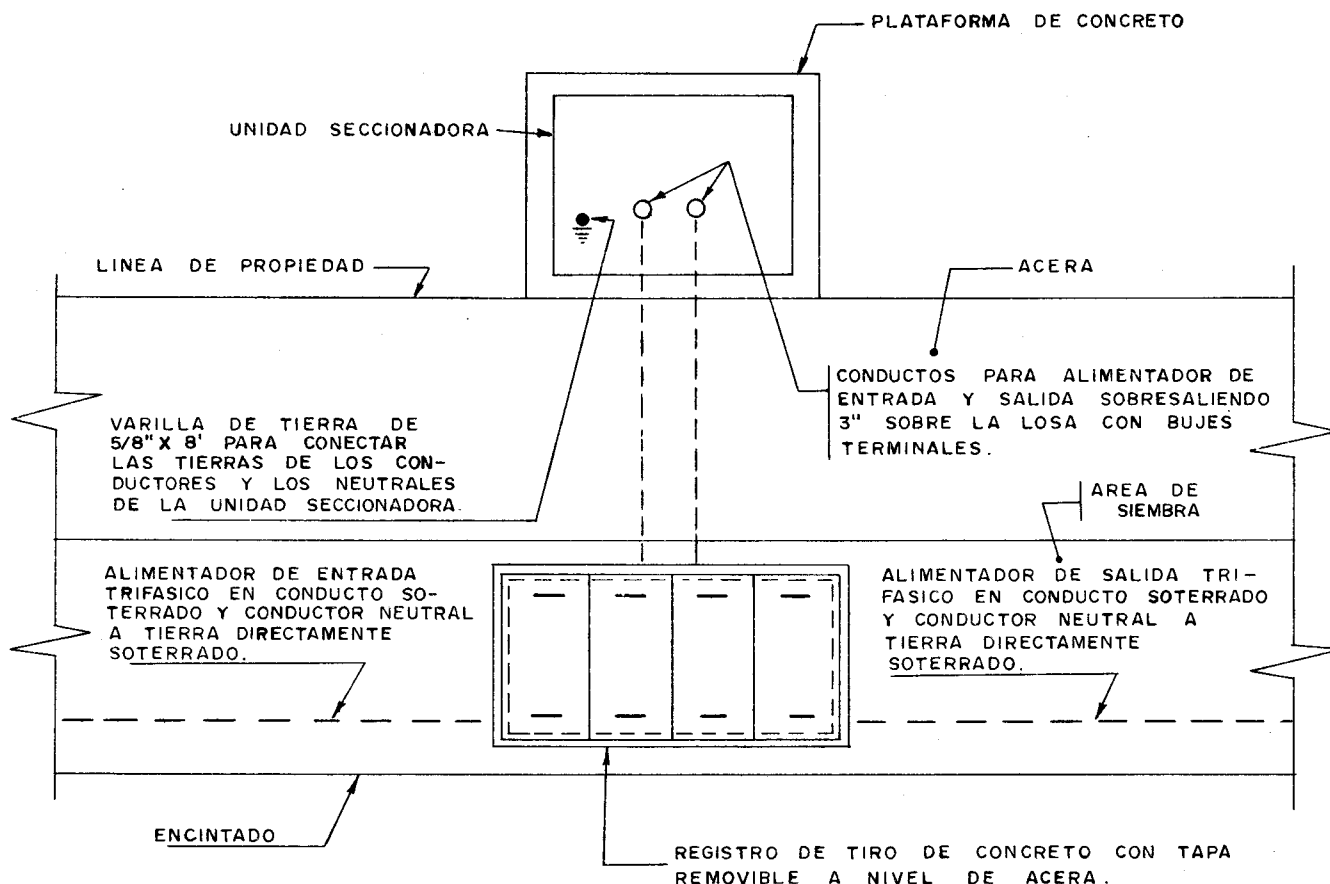

1. ESTE ES UN DETALLE TIPICO. LA LOCALIZACION EXACTA DE LA UNIDAD SECCIONADORA Y EL REGISTRO SE INDICARA EN LOS PLANOS. EL ARREGLO DE LOS CONDUCTOS VARIARA DE ACUERDO.
2. PROVEANSE CONDUCTOS PARA LA SALIDA DEL ALIMENTADOR DE LA UNIDAD SECCIONADORA SEGUN SE INDICA EN EL ARREGLO. (NO MOSTRADO EN ESTE DETALLE.)

FECHA _____
SOMETIDO *[Signature]*
APROBADO *[Signature]*
DIBUJADO L.R. VILLALTA


AUTORIDAD DE LAS FUENTES FLUVIALES DE PUERTO RICO
DISTRIBUCION Y SERVICIOS
PATRONES DE DISTRIBUCION RESIDENCIAL SOTERRADA

TITULO:

DETALLE DE CONSTRUCCION
DE REGISTRO PARA TIRO

PATRON
NUM.
URD-17

PAGINA NUM. 17

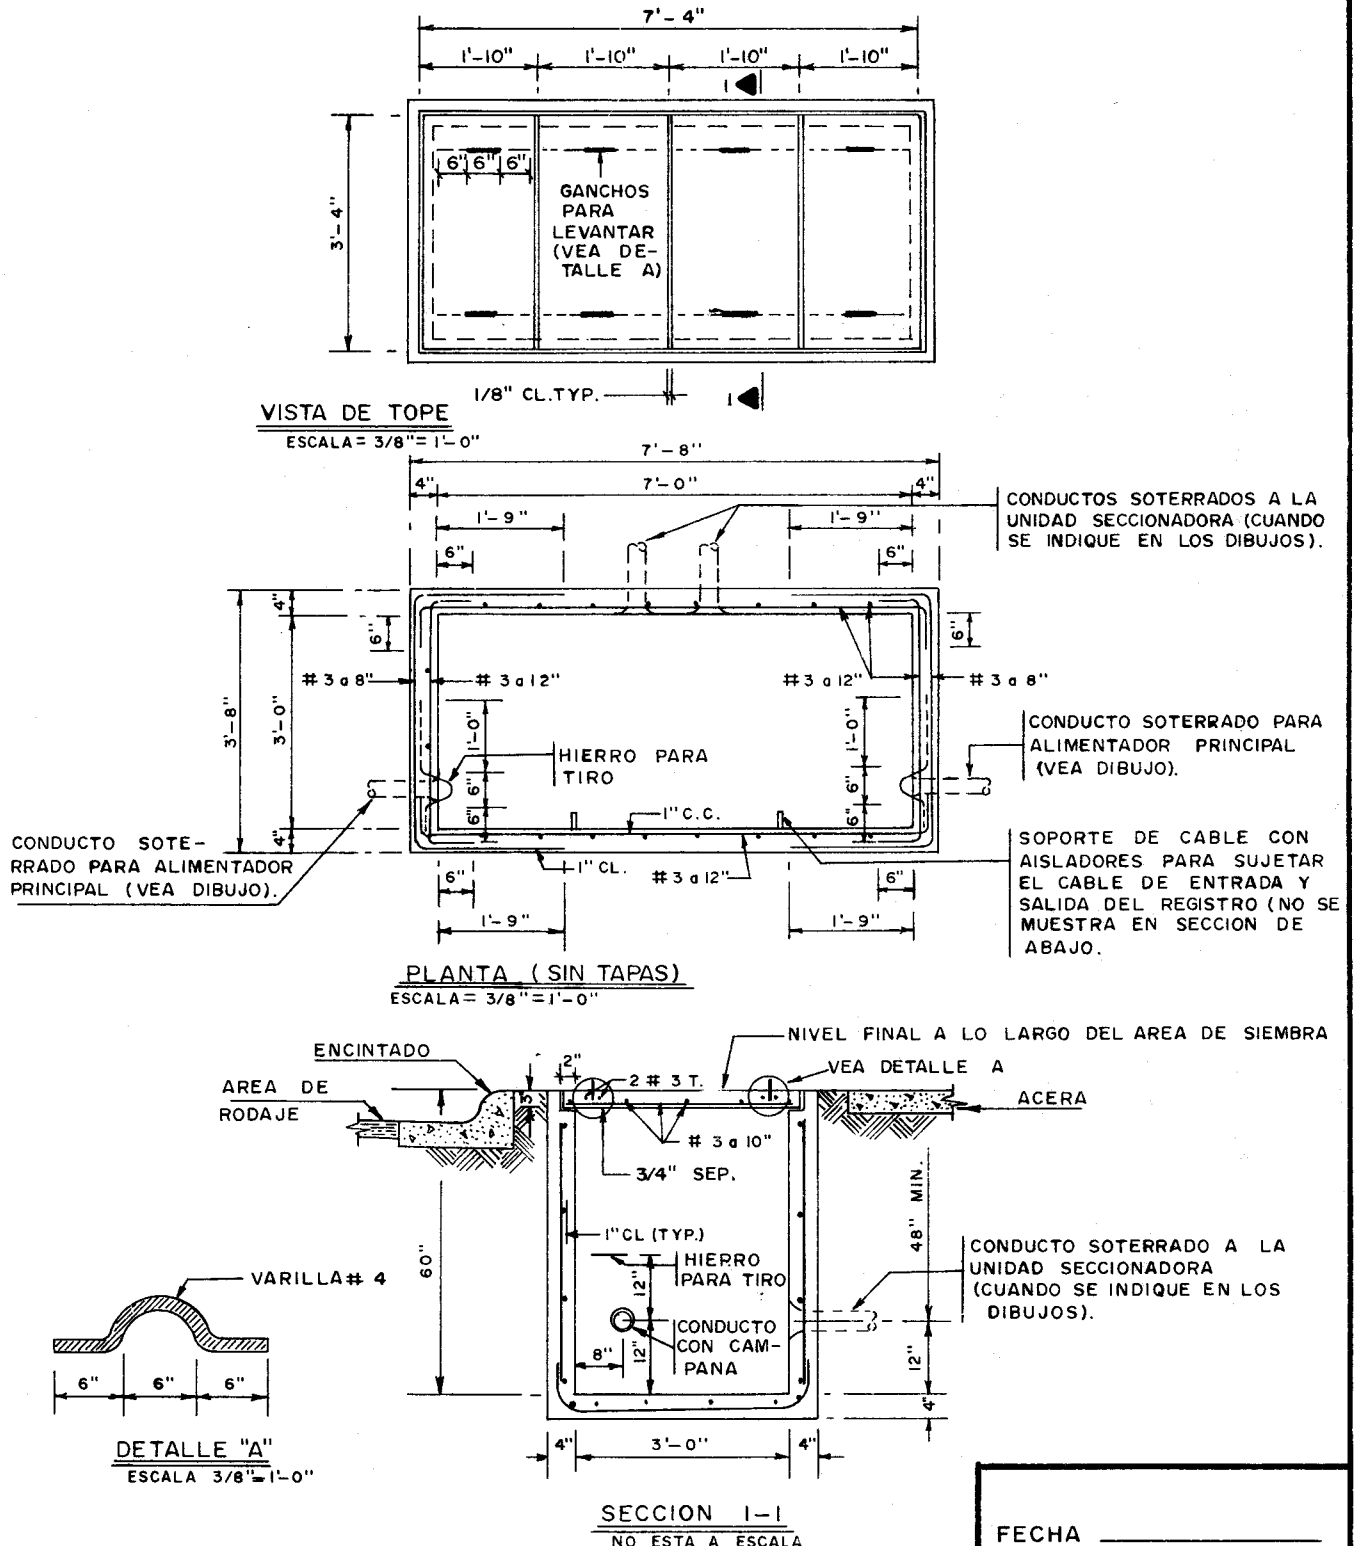

FECHA _____

SOMETIDO _____

APROBADO *[Signature]*

DIBUJADO L.R. VILLALTA